


Hájemství - CZ052.3610.5203.182737 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Vítězná

Číslo obce PRVKUK	182737
Kód obce PRVKUK	CZ052.3610.5203.182737
Kód obce	579815
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1201 (5203) Dvůr Králové nad Labem
Číslo POU Název POU	2534 Dvůr Králové nad Labem

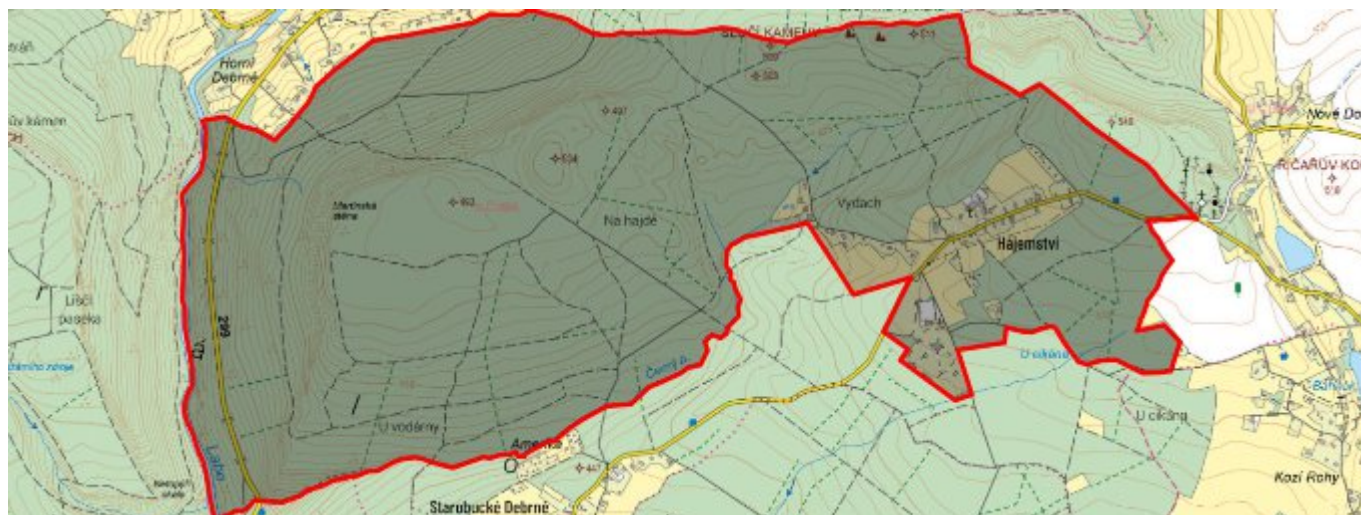

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5203.182737.01	Hájemství	18273	182737

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Vítězná - Hájemství (495 - 530 m n.m.) je místní částí obce Vítězná. Jedná se o zemědělské sídlo s roztroušenou vesnickou zástavbou. Počet trvale bydlících obyvatel dosahuje pouze poloviny počtu přechodných návštěvníků.

Vítězná - Hájemství leží v CHOPAV Východočeská křída a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné zdroje pitné vody.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Situace kanalizace

Provozní řád vodovodu Vítězná 03/2014

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Hájemství	Trvale bydlící	-	-	-	41	43	45	48
	Přechodně bydlící	-	-	-	50	50	50	50
	Celkem	-	-	-	91	93	95	98

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vítězná	1277	1378	1373	1368	1399	1383	1396	1399	1431	1444	1470	1480	1475	1518	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Hájemství	-	-	-	68	70	70	70

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	16	16	17	17
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	24	25	25	25

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	16,22	16,38	16,54	16,70
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	11,89	12,01	12,12	12,24
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	11,89	12,01	12,12	12,24
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	4,33	4,37	4,42	4,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Vítězná - Hájemství má vlastní veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. V roce 1992 byly vodovodní rozvody v sídle kompletně zrekonstruovány. Vlastníkem vodovodu je obec Vítězná a jeho provozovatelem je taktéž obec.

Zdrojem vody veřejného vodovodu je studna Gründl (Z-1). Zdroj byl vybudován v roce 1930. Průměrná vydatnost studny Gründl je 0,7 l/s, maximální vydatnost je 1,3 l/s.

Přímo u zdroje Gründl je čerpací stanice Gründl, ve které je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z čerpací stanice Gründl je voda čerpána výtlačným přívodním PE řadem DN 90 do vodojemu Hájemství.

Vodojem Hájemství byl vybudován v roce 1992 a je to zemní jednokomorový vodojem o objemu 28 m³ (-/- m n.m.). Pitná voda je z vodojemu Hájemství gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v místní části Vítězná - Hájemství.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Vítězná - Hájemství nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:

v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z místních částí Vítězná - Huntířov, Kocléřov, Komárov.


v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná

studna HA-1 na katastru obce Hajnice.

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

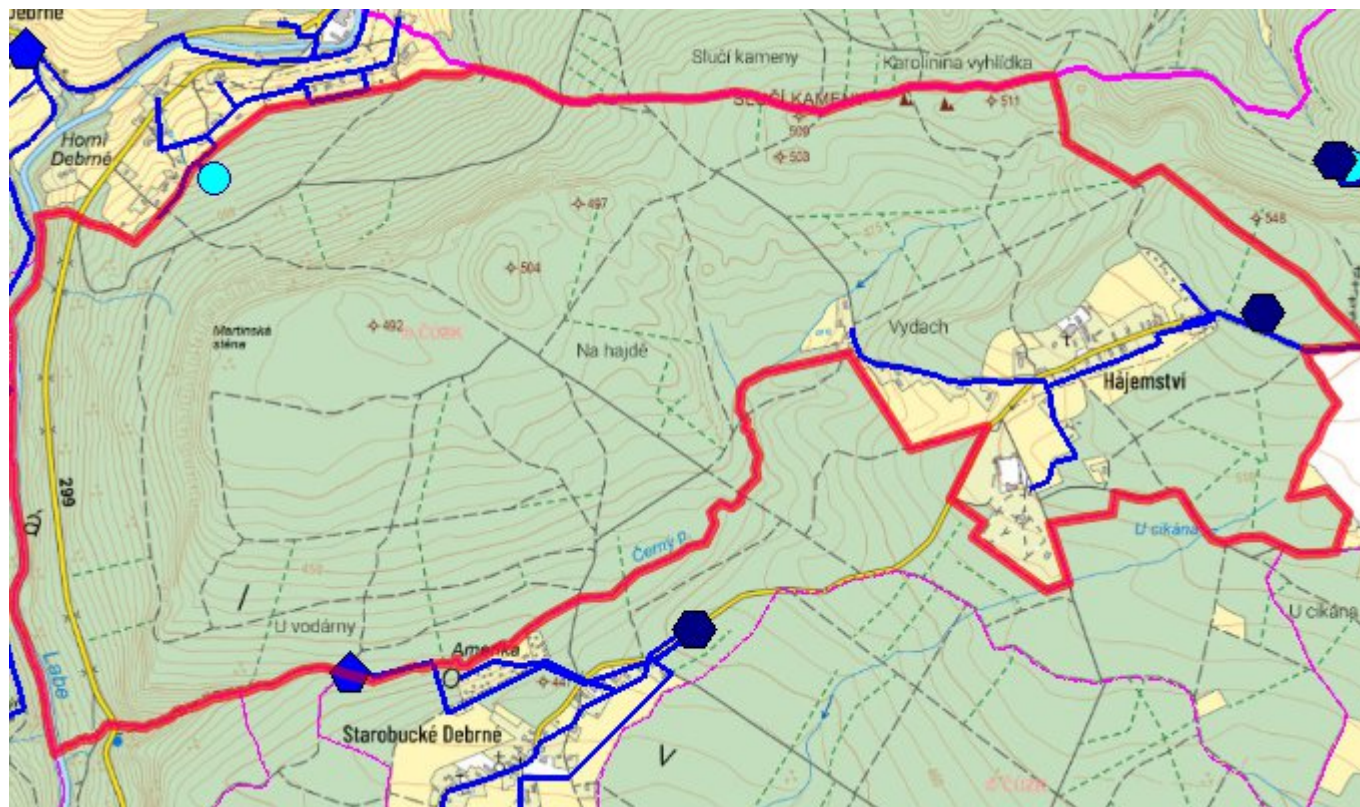

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Hájemství	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Hájemství	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	7,91	8,10	8,29	8,49
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	4,95	5,07	5,19	5,31
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Místní část Vítězná - Hájemství nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou ze sídla odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Likvidace odpadních vod z místní části Vítězná - Hájemství bude řešena individuálním způsobem.

D.7 Mapa

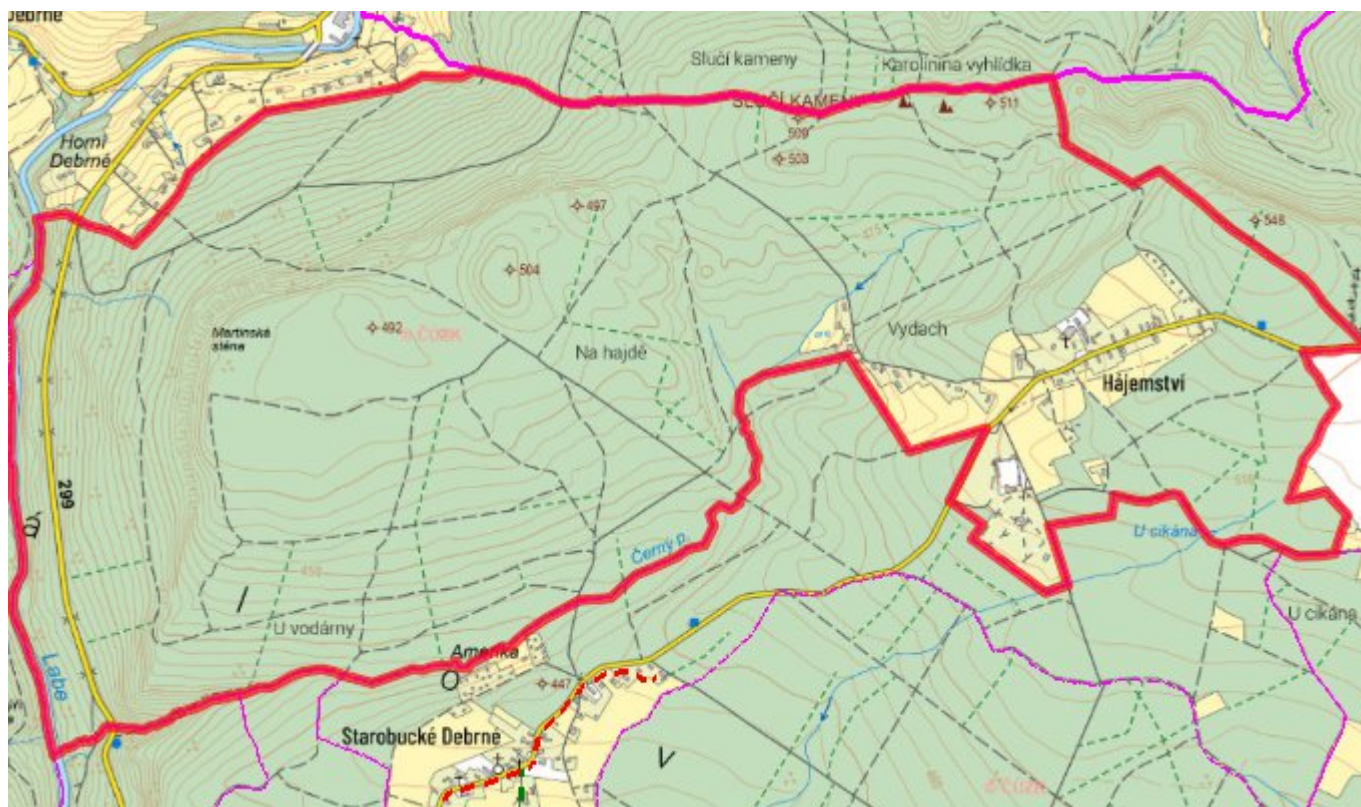

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Hájemství	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Hájemství	-	-	-

E.3 Mapa

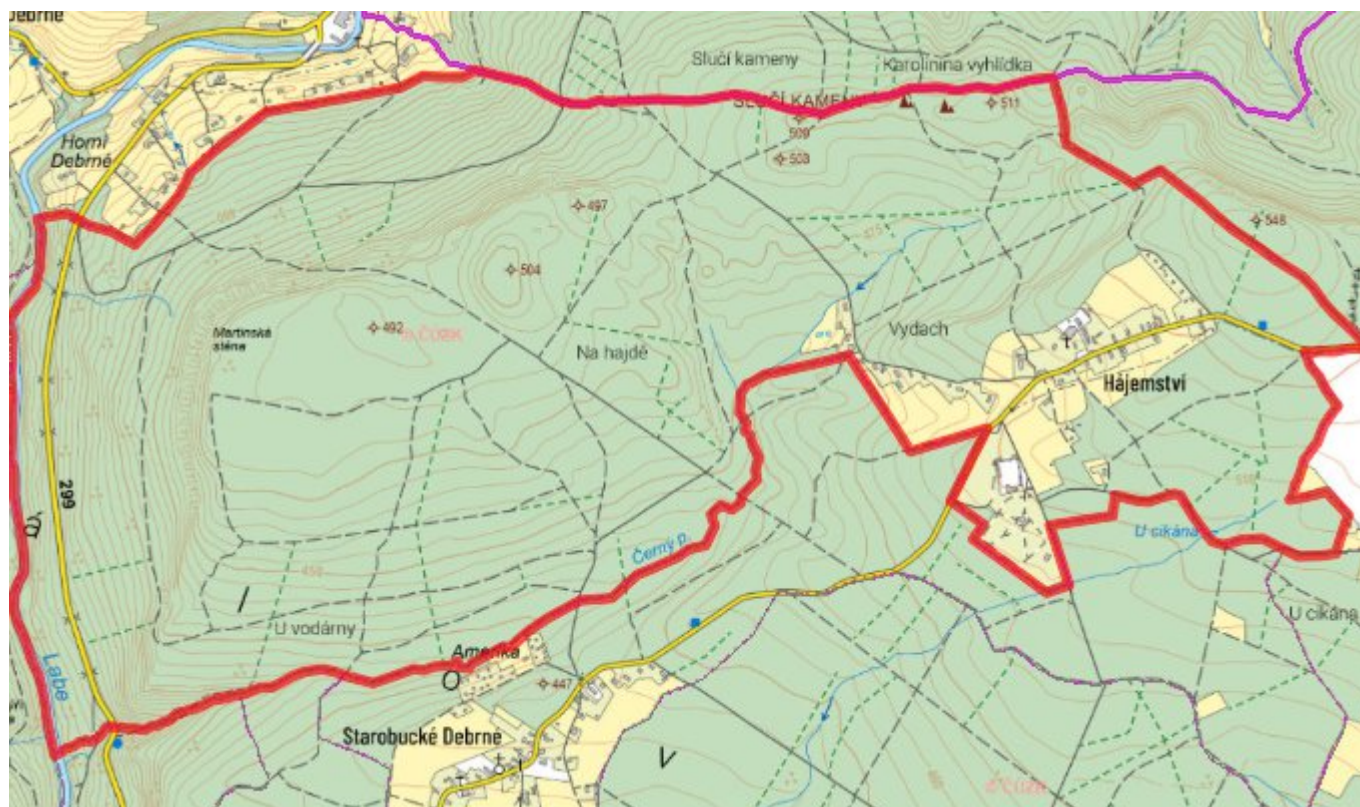

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	