


Králíky - CZ052.3602.5212.072508 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Králíky

Číslo obce PRVKUK	72508
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5212.072508
Kód obce	570192
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	973 (5212) Nový Bydžov
Číslo POU Název POU	2062 Nový Bydžov

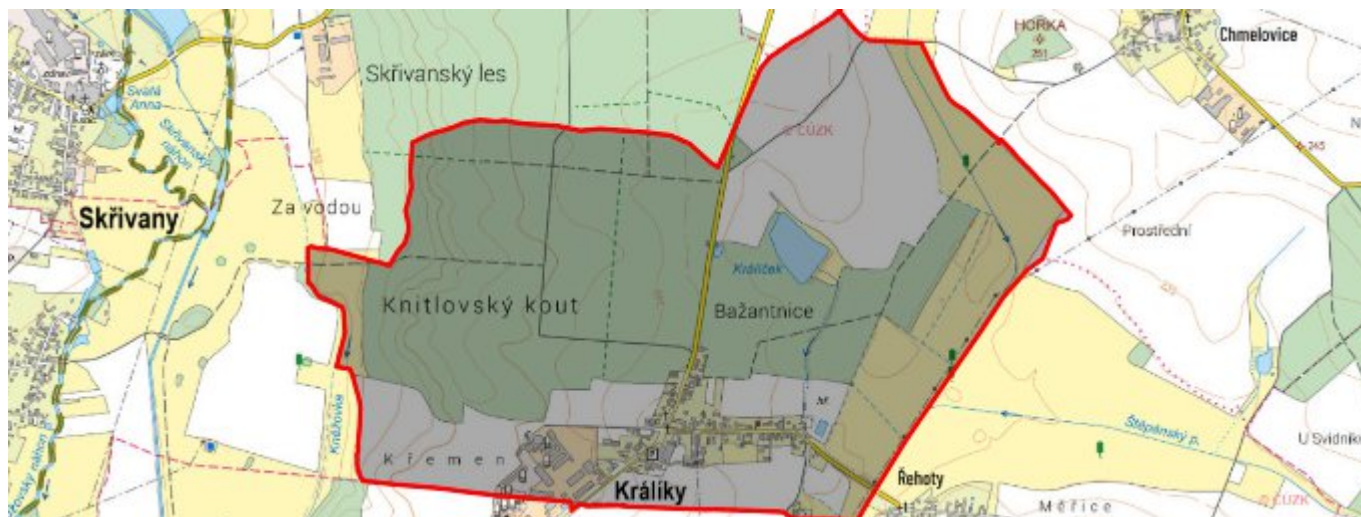

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.072508.01	Králíky	07250	72508

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Králíky leží cca 21 km severozápadně od Hradce Králové a cca 4 km severovýchodně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách okolo 230 – 250 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obec má 191 trvale bydlících obyvatel (nejsou započítány přidružené místní části). Zástavba je situována převážně kolem místních komunikací. Územní plán obce je ve stadiu zadání.

Podklady:

Vyplněný sčerný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2016, 2017

Kanalizace Králíky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Králíky	Trvale bydlící	-	-	-	191	191	200	200
	Přechodně bydlící	-	-	-	0	0	0	0
	Celkem	-	-	-	191	191	200	200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Králíky	376	394	387	381	379	384	390	371	372	391	398	402	394	394	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Králíky	-	-	-	206	206	200	200

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	22	22	22	22
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	27	26	26	26

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	22,21	21,99	21,78	21,56
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	19,64	19,45	19,26	19,07
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	16,12	15,96	15,80	15,65
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	3,53	3,49	3,46	3,43
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	2,56	2,54	2,51	2,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Králíky je zásobena stávajícím vodovodem, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy. Základ soustavy v této části bývalého okresu Hradec Králové tvoří vodojem Prasek – 1500 m³, do kterého je dodávána voda z vodárenské soustavy od Hradce Králové (z vodojemu Přím) a dále z úpravny vody Nový Bydžov. Z vodojemu pak vede zásobní řad na Nový Bydžov, ze kterého vede odbočka na věžový vodojem Králíky. Před vodojemem byla původně přerušovací akumulace s čerpací stanicí, v současné době, po rekonstrukci některých částí vodovodní sítě doteče voda z vodojemu Prasek do vodojemu Králíky gravitačně, takže akumulace i podávací ČS jsou vyřazeny z provozu. Z věžového vodojemu Králíky – 200 m³ (274,18/279,87 m n.m.) pak voda teče gravitačně přes Králíky, Chmelovice a dále podél osady Janatov až na okraj Lodína, kde je akumulace 30 m³ a ATS na zvýšení tlaku v síti. ATS má výkon 5,7 l/s a voda z ní je dodávána do Lodína a Petrovic. Pro horní část Petrovic je zřízena další malá ATS ke zvýšení tlaku. V obci ze zásobního řadu z vodojemu Králíky odbočují rozvodné řady pro zástavbu. Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Králíky. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu


V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové RD a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a odboček. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Propojovací vodovod Lodín - Janatov - Králíky bude zkapacitněn z důvodu výrazné

nerovnoměrnosti potřeby vody a následného tlakového problému v zásobení Janatova.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

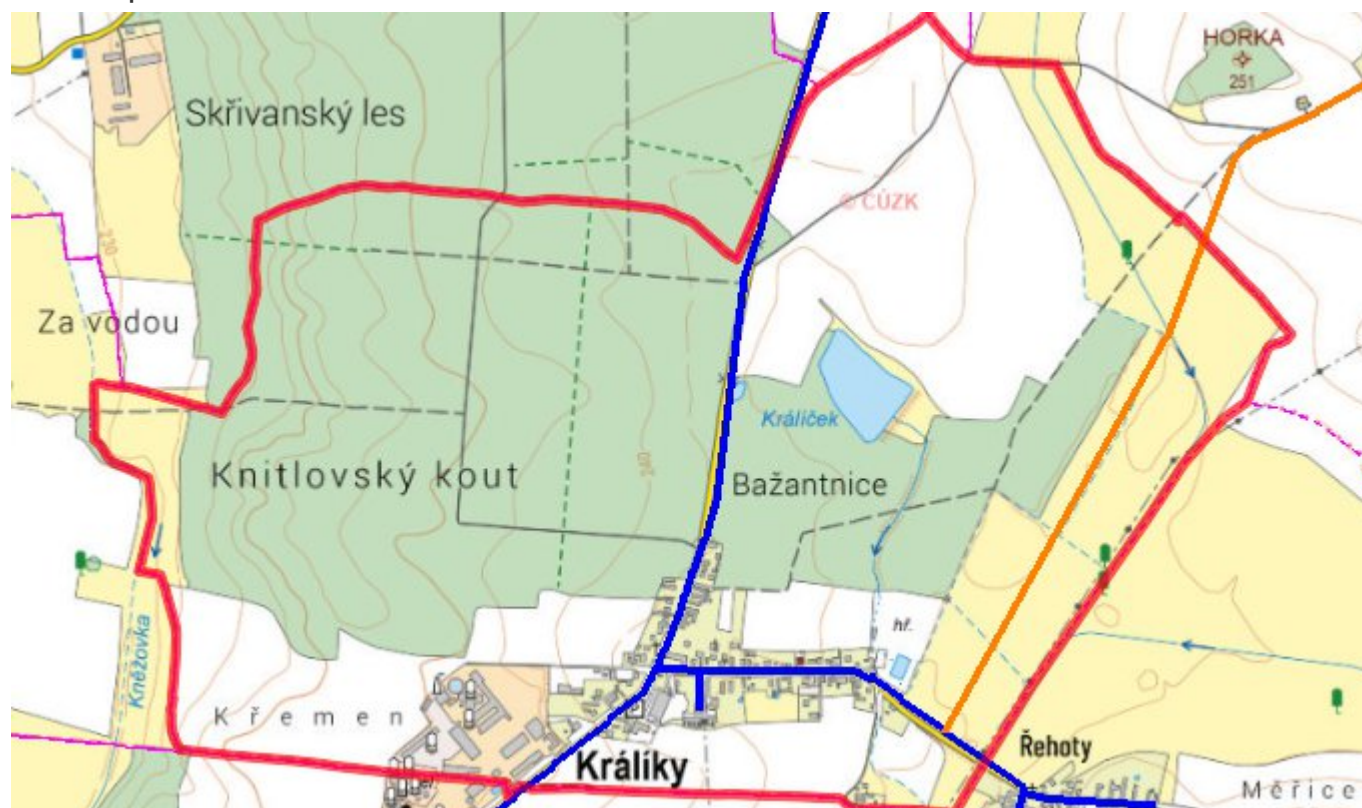

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Králíky	-	-	-	142	142	151	151

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Králíky	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	14,00	14,30	14,59	14,89
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	3,62	3,70	3,77	3,85
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


V obci je vybudována stávající kanalizace charakteru jednotné, s tím že splaškové vody jsou předčišťovány v septicích nebo domovních ČOV. Některé objekty mají pro akumulaci odpadních vod zabudované jímky, které jsou ojediněle vyváženy. Kanalizace je z betonových trub DN 300 - 700 mm, je v dobrém stavu a je v jihovýchodní části obce vyústěna do Kralického potoka. Obec není svedena na centrální čistírnu odpadních vod.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod byla vydána rozhodnutím č. V/15339/2016/Vor/2599/2016/25-59-2.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace, která bude svedena na plánovanou centrální mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod, která se bude nacházet mezi obcemi Králíky a Řehoty u Kralického potoka. Stávající kanalizace bude využívána pro odvod dešťových vod z komunikací. Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na pravidelné vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV nebo tříkomorových septiků s filtrem, které budou s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

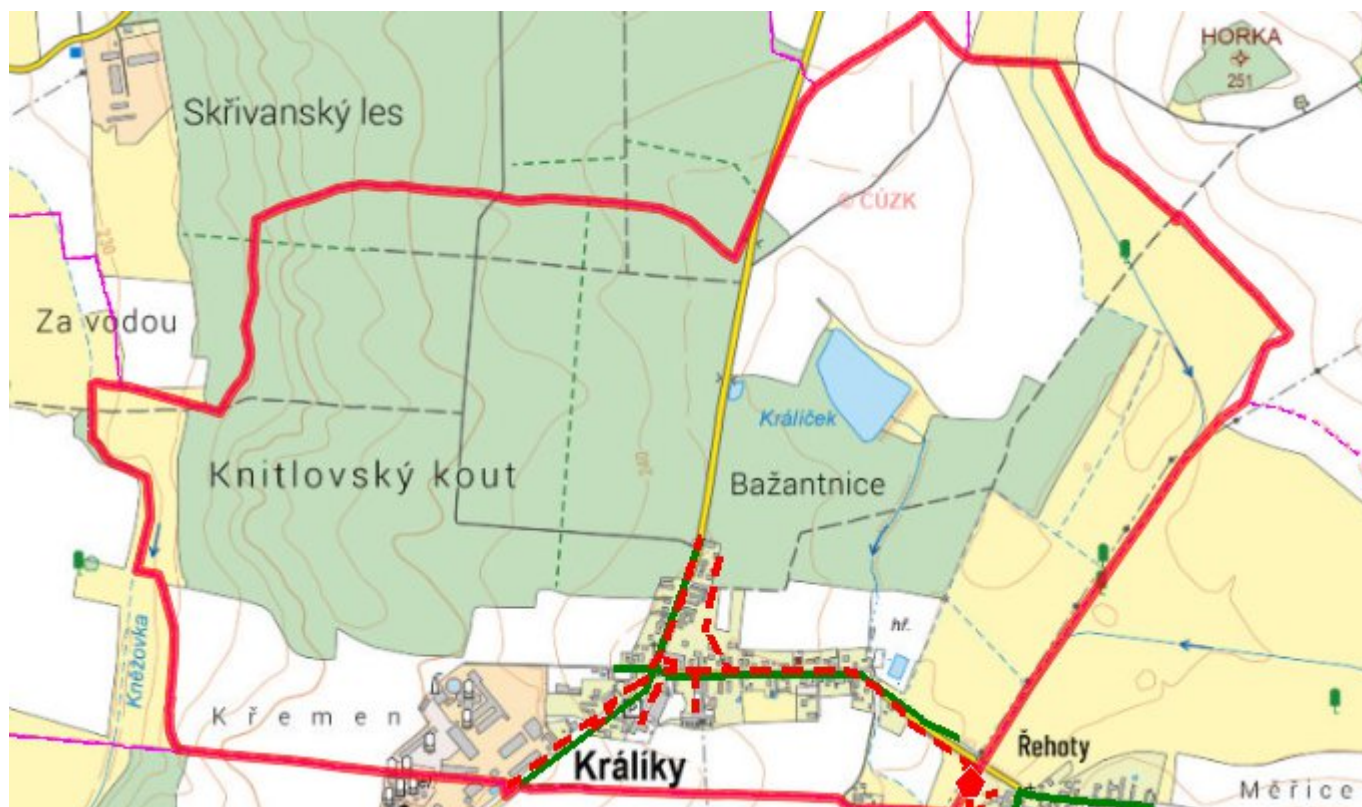

E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Králíky	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Králíky	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	