


Krásnice - CZ052.3602.5205.146919 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Praskačka

Číslo obce PRVKUK	146919
Kód obce PRVKUK	CZ052.3602.5205.146919
Kód obce	570656
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	965 (5205) Hradec Králové
Číslo POU Název POU	2046 Hradec Králové

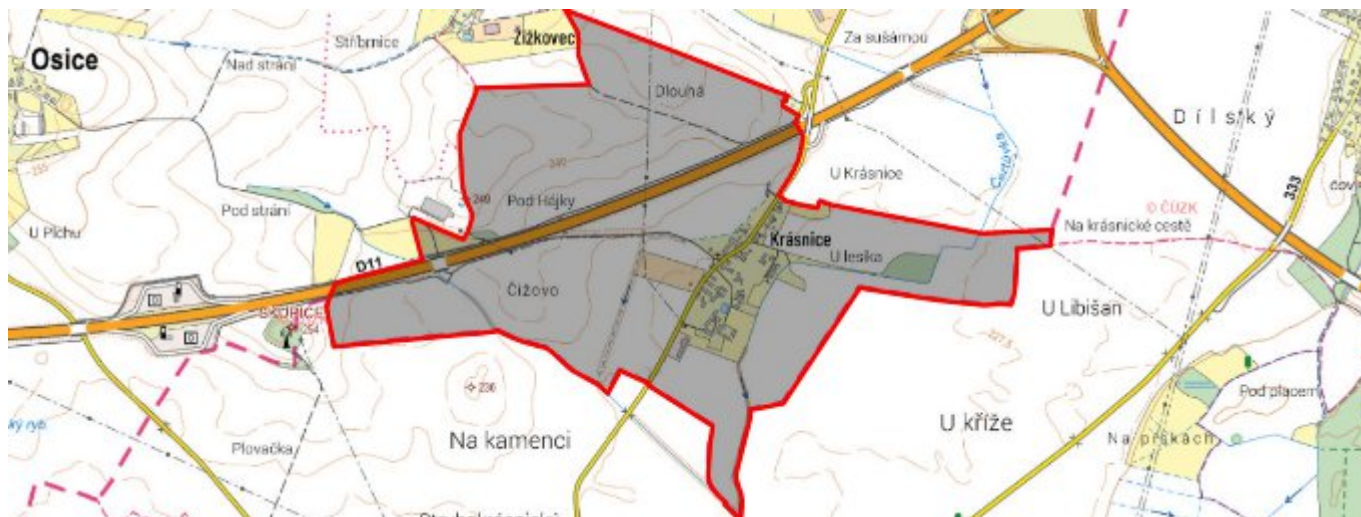

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.146919.01	Krásnice	14691	146919

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Krásnice leží cca 8 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 222 – 230 m n.m. Obec má 68 trvale bydlících obyvatel. Obec tvoří vesnická zástavba, zaměstnanost je situována na zemědělství a dojíždění za prací do Hradce Králové. Krásnice jsou místní částí správního území obce Praskačka. Pod katastrální území Krásnice náleží Osada Žižkovec.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2016, 2017

Kanalizace Praskačka - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krásnice	Trvale bydlící	-	-	-	68	68	70	75
	Přechodně bydlící	-	-	-	0	0	0	0
	Celkem	-	-	-	68	68	70	75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Praskačka	985	1007	1010	1034	1039	1071	1060	1049	1066	1081	1079	1085	1078	1124	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krásnice	-	-	-	47	52	60	75

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	3	3	4	4
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	3	4	4	5

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	2,66	3,18	3,71	4,24
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	2,35	2,82	3,28	3,75
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	1,63	1,95	2,27	2,60
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,72	0,87	1,01	1,15
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,31	0,37	0,43	0,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Krásnice je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Hlavní přívodní řad je přiveden směrem od obce Sedlice. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty v Nechanicích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krásnice	-	-	-	68	68	70	75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Krásnice	-	-	-	68	68	70	75

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	6,95	6,99	7,03	7,07

Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	2,12	2,13	2,15	2,16
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec má vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod (150 EO). Každá domovní přípojka je zakončena čerpací šachtou, která dopravuje odpadní vody na ČOV, která je umístěna ve východní části obce. Obec disponuje i dešťovou kanalizací, která odvádí srážkové vody do příkopu ve východní části obce, veškeré přepady ze septiků a žump byly zaslepeny a nově přímo napojeny z objektů do splaškové kanalizace. Správcem kanalizace a ČOV je obec Praskačka.

Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MMHK OŽP pod jednacím číslem 113268/ŽP1/Tlu/2007/2.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

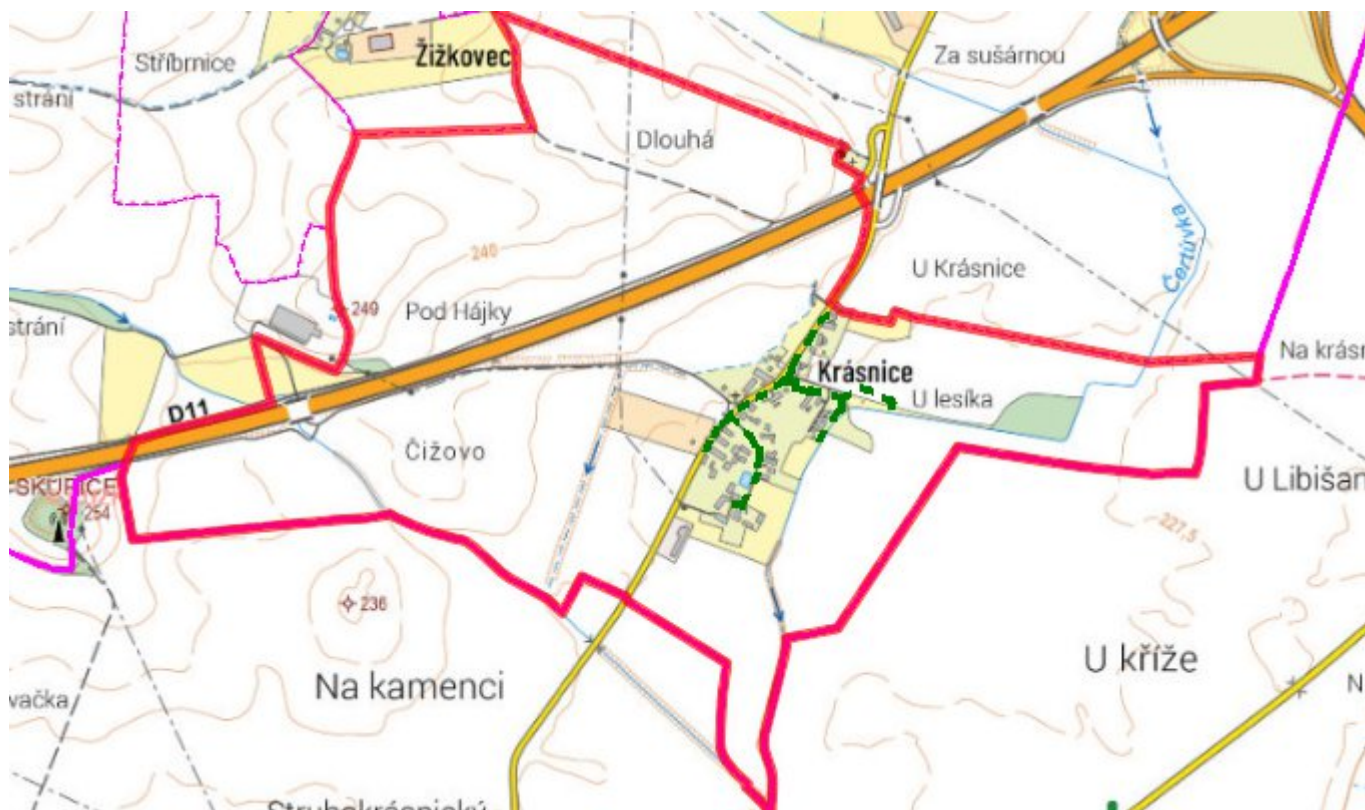

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015-2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krásnice	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001-2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Krásnice	-	-	-

E.3 Mapa

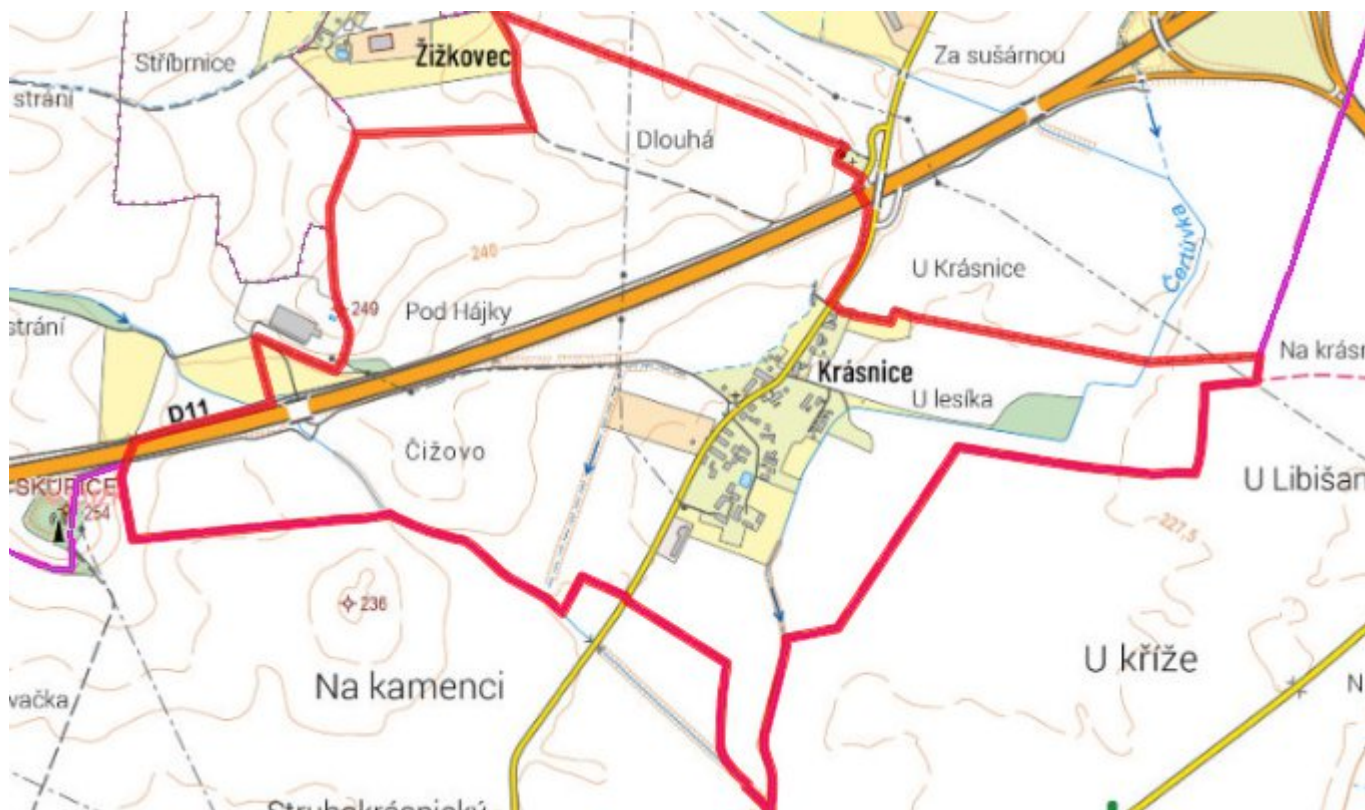

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	