


Vinice - CZ052.3604.5204.170143 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Třebnouševs

Číslo obce PRVKUK	170143
Kód obce PRVKUK	CZ052.3604.5204.170143
Kód obce	573612
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1007 (5204) Hořice
Číslo POU Název POU	2160 Hořice

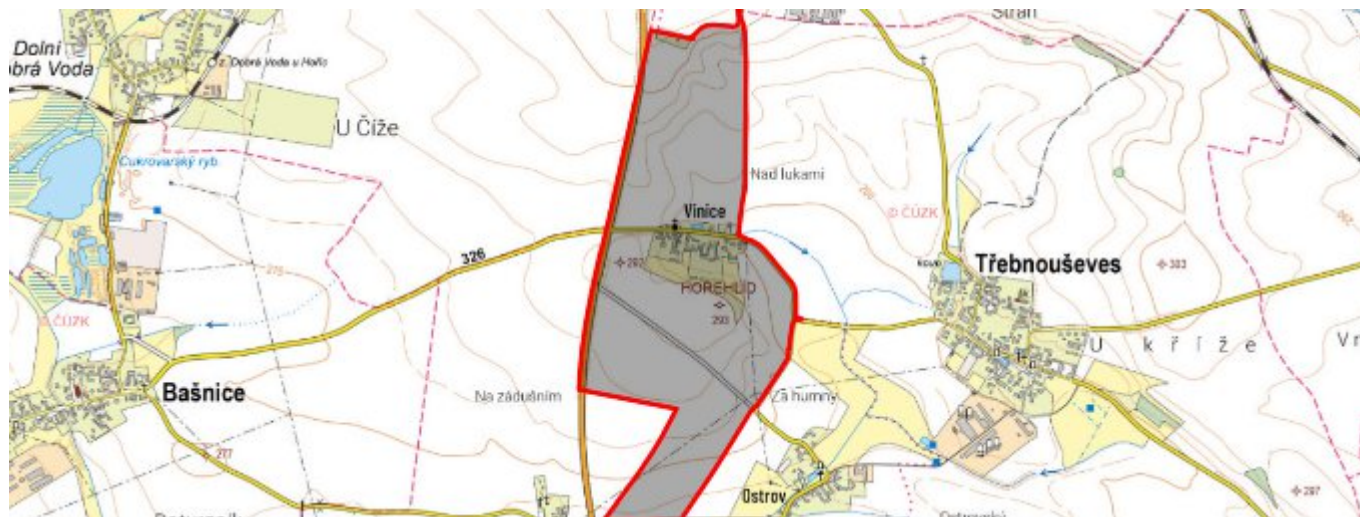

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.170143.01	Vinice	17014	170143

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Vinice je místní část obce Třebnouševs. Leží 1 km západně v nadmořských výškách 274 – 288 m n.m. Obec má 20 trvale bydlících obyvatel v 10 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 5 objektů určených pro individuální rekreaci cca 15 obyvatel. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady :

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2016, 2017

Kanalizace Vinice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinice	Trvale bydlící	-	-	-	19	20	25	25
	Přechodně bydlící	-	-	-	15	6	6	6
	Celkem	-	-	-	34	26	31	31

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třebnouševs	277	292	290	287	289	292	297	288	288	283	272	276	279	286	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinice	-	-	-	0	0	25	25

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	1	2	3
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	1	2	3

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	0,00	0,83	1,67	2,50
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	0,00	0,83	1,67	2,50
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vinice není v současné době není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. Se zásobami vody ve studních začínají být problémy, vlivem klesající hladiny spodních vod.


C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec Vinice je možné při výstavbě vodovodu pro obec Třebnouševy napojit na vodovodní rozvod vedený do této obce. Do doby výstavby vodovodu, budou obyvatelé napojeni ze stávajících studní.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

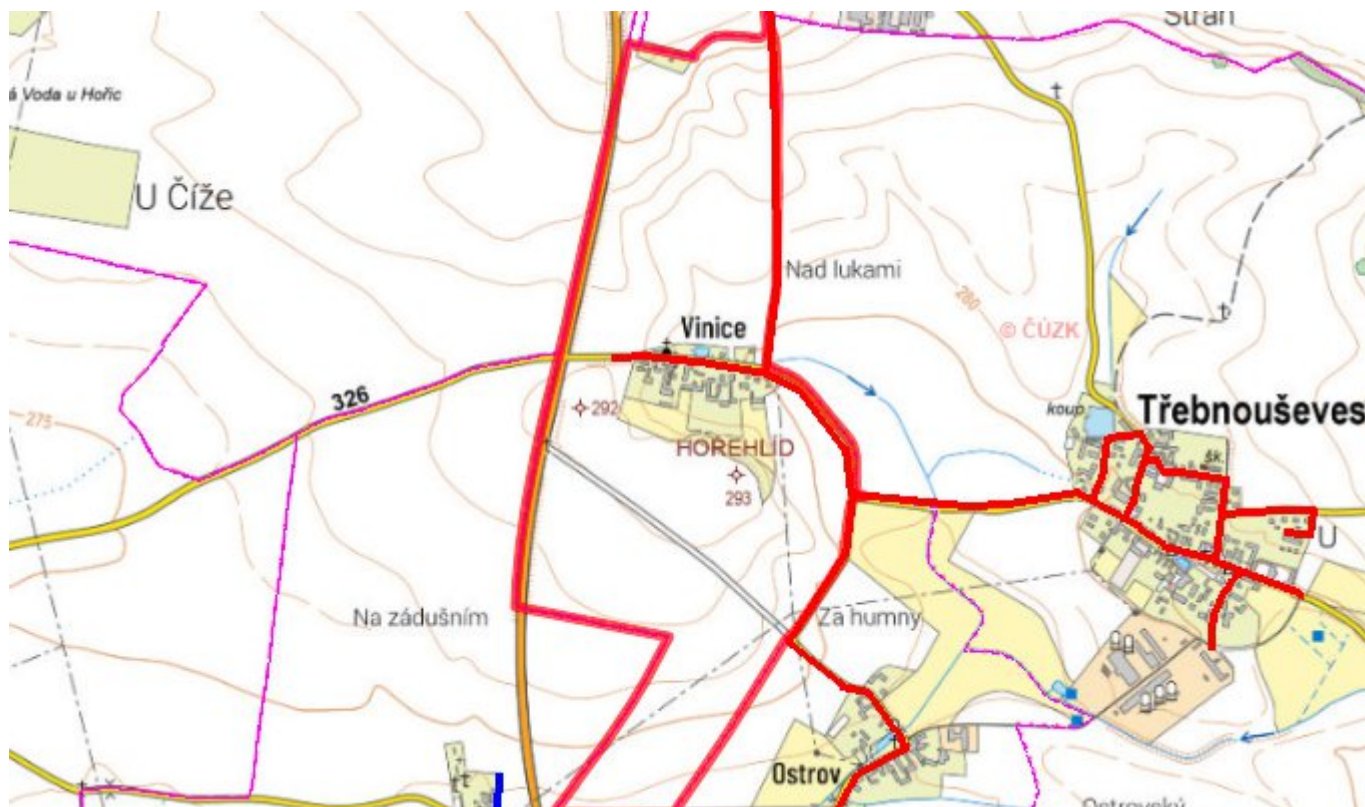

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinice	-	-	-	16	16	21	21

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Vinice	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	1,64	1,78	1,93	2,07

Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,02	0,03	0,03	0,03
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00


D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vinice není vybudovaná soustavná splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod. V obci Vinice je vybudovaná jednotná kanalizace. Rozhodnutí o povolení k provozování vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.12.2011. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí septiků s přepadem do stávající kanalizace a žump.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

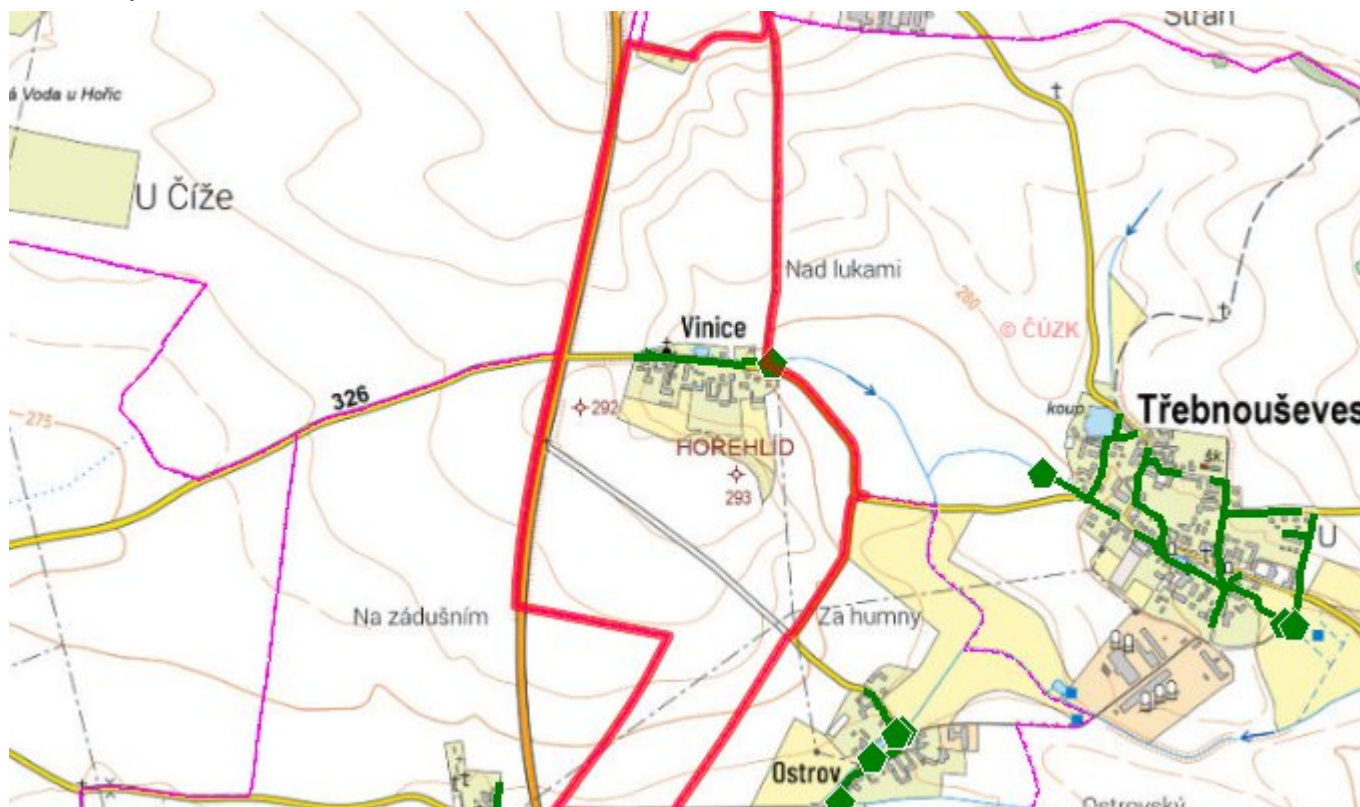

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vinice	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Vinice	-	-	-

E.3 Mapa

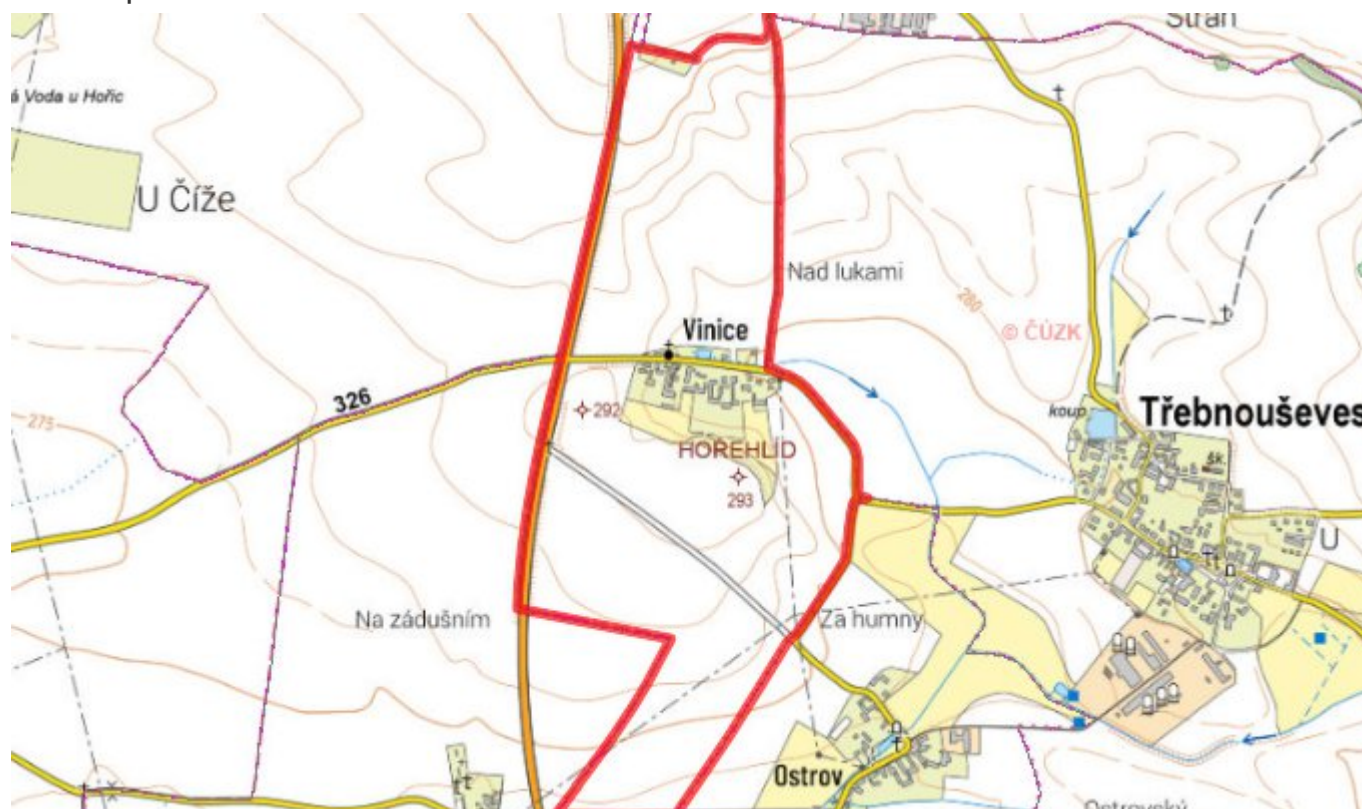

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	