


# Řeheč - CZ052.3604.5207.174157 - stav 22. 3. 2021

## A. OBEC

### Úlibice

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>                   | 174157                 |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>                     | CZ052.3604.5207.174157 |
| <b>Kód obce</b>                            | 573698                 |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)</b><br><b>Název ORP</b> | 1015 (5207)<br>Jičín   |
| <b>Číslo POU</b><br><b>Název POU</b>       | 2178<br>Jičín          |

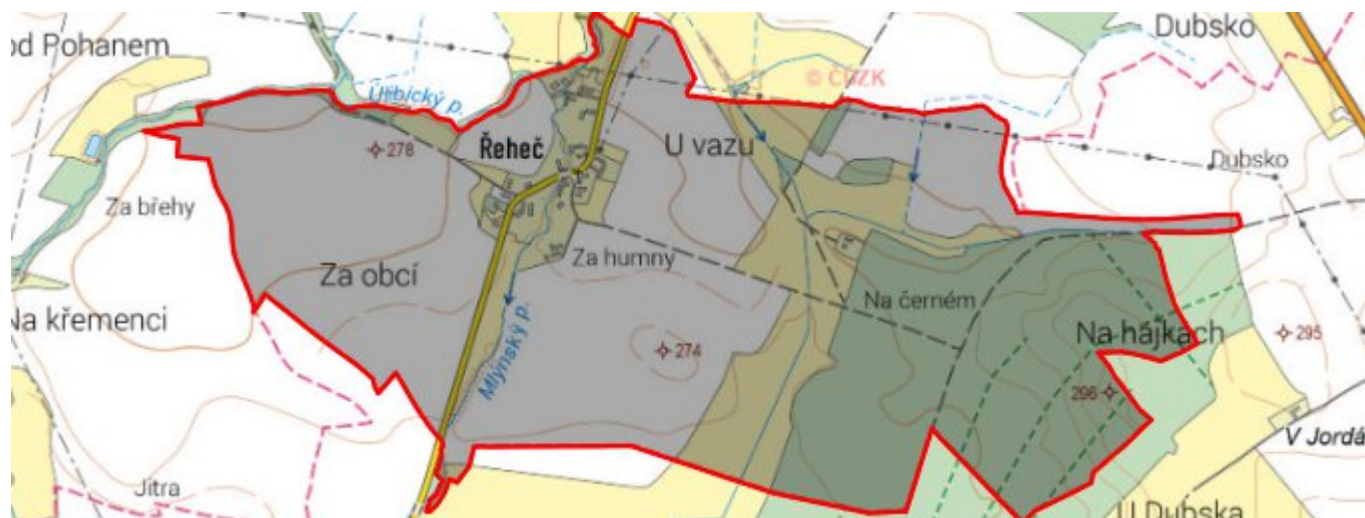

### Členění obce

| <b>Úplný kód části obce PRVKUK</b> | <b>Název části obce</b> | <b>Kód části obce PRVKUK</b> | <b>Kód části obce RÚIAN</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ052.3604.5207.174157.01          | Řeheč                   | 17415                        | 174157                      |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Řeheč je místní částí obce Úlibice. Leží 1,5 km jižně v nadmořských výškách 272 – 274 m n.m. Obec má 48 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Náhon Řeheč.

V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

Podklady:

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Obyvatelé         | Počet obyvatel |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                   | 2002           | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Řeheč            | Trvale bydlící    | -              | -    | -    | 45   | 48   | 50   | 50   |
|                  | Přechodně bydlící | -              | -    | -    | 10   | 10   | 10   | 10   |
|                  | Celkem            | -              | -    | -    | 55   | 58   | 60   | 60   |

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Úlibice | 247  | 250  | 265  | 269  | 266  | 280  | 284  | 300  | 300  | 299  | 306  | 310  | 308  | 314  | -    |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených na vodovod |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                         | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Řeheč            | -                            | -    | -    | 48   | 48   | 50   | 50   |

### C.2 Bilanční údaje

| Položka                | Jednotka            | 2002 | 2005 | 2010 | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  |
|------------------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Průměrná potřeba vody  | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Maximální potřeba vody | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Voda specifická z VVR  | l/os x den          | -    | -    | -    | 31,39 | 30,97 | 30,56 | 30,14 |

|                       |            |   |   |   |       |       |       |       |
|-----------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| Voda specifická z VFC | l/os x den | - | - | - | 25,68 | 25,34 | 25,00 | 24,66 |
| Voda specifická z VFD | l/os x den | - | - | - | 24,54 | 24,22 | 23,89 | 23,56 |
| Voda specifická z VFO | l/os x den | - | - | - | 1,14  | 1,13  | 1,11  | 1,10  |
| Voda specifická z VNF | l/os x den | - | - | - | 5,71  | 5,63  | 5,56  | 5,48  |

#### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Řeheč je v současné době vybudován veřejný vodovod (kolaudace 2017), který je napojen na skupinový vodovod Lužany - Butoves. Na vodovod je napojeno 23 vodovodních přípojek (cca 48 lidí).

Vodovod je ve správě VOS a.s. Jičín.


#### C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

#### C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobováni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastních studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

#### C.7 Mapa

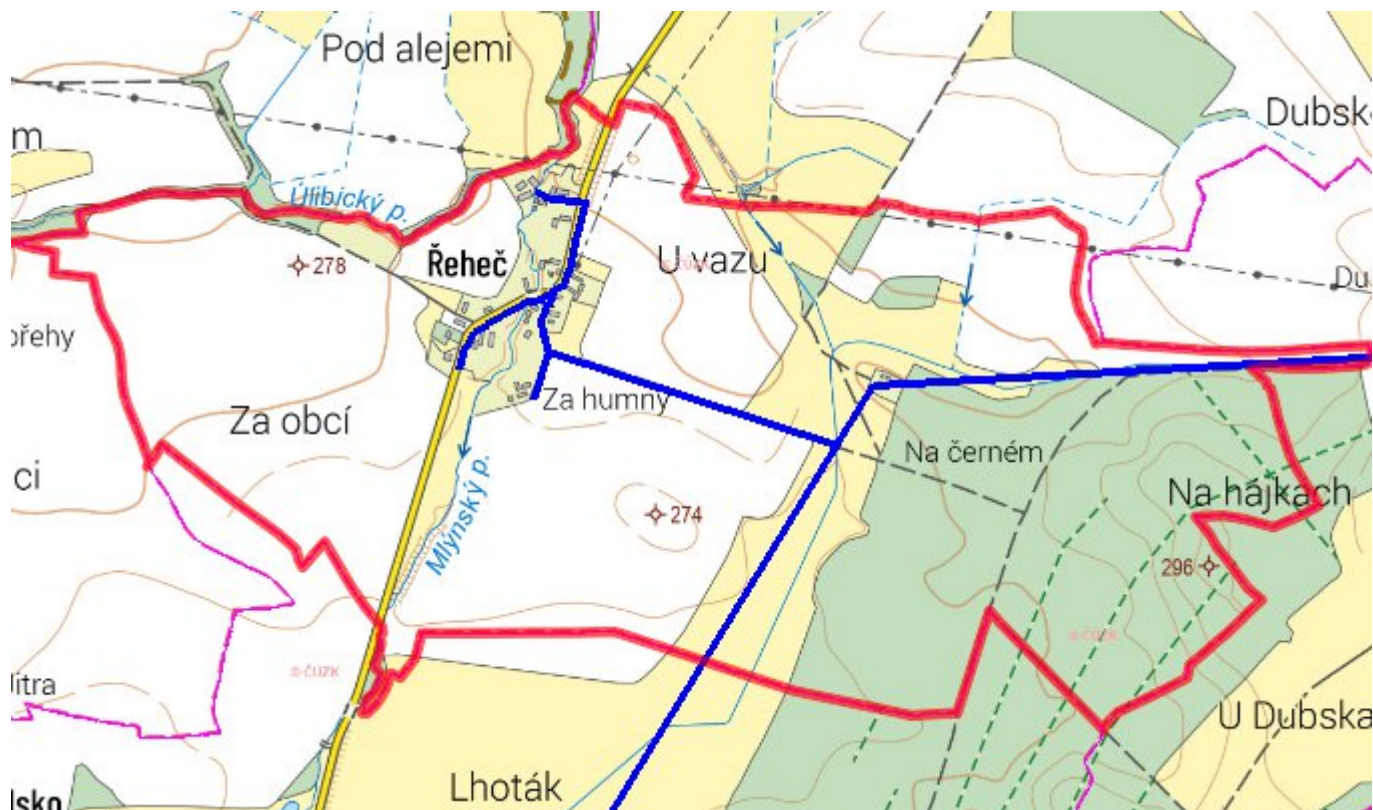

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

| Název části obce | Počet připojených na kanalizaci |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                            | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Řeheč            | -                               | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených na ČOV |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 2002                     | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Řeheč            | -                        | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### D.3 Bilanční údaje

| Položka                 | Jednotka            | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Produkce komunálních OV | m <sup>3</sup> /den | -    | -    | -    | 4,88 | 4,94 | 5,01 | 5,07 |

|                                     |                     |   |   |   |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|------|------|------|------|
| Produkce komunálního znečištění     | kg/den              | - | - | - | 3,05 | 3,09 | 3,13 | 3,17 |
| Produkce průmyslových OV            | m <sup>3</sup> /den | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkce znečištění průmyslových OV | kg/den              | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


#### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Řeheč není v současné době vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čisticí zařízení s napojením do vod povrchových či podzemních.

#### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod.

#### D.7 Mapa

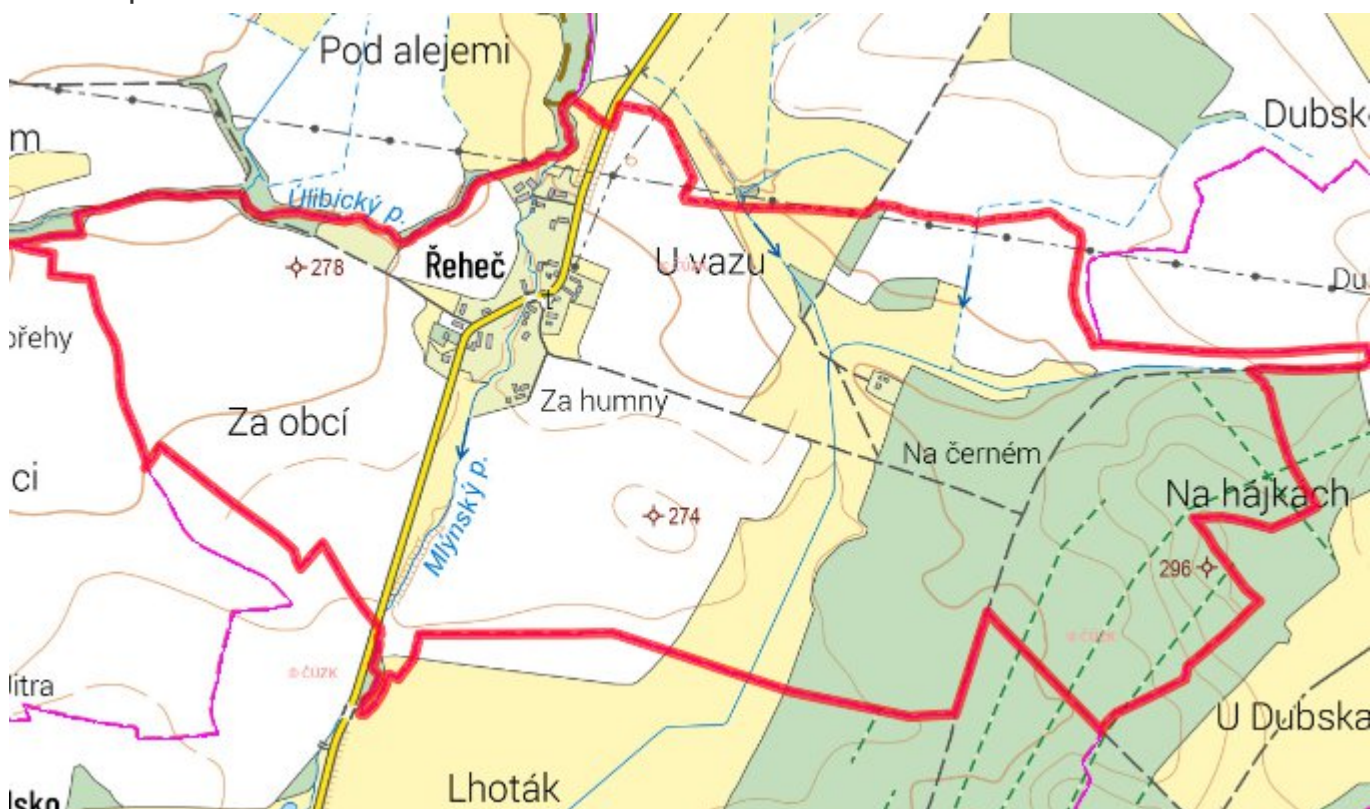

### E. EKONOMICKÁ ČÁST


### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice |            |        |
|------------------|---------------|------------|--------|
|                  | Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| Řeheč            | 0,0           | 0,0        | 0,0    |

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice |            |        |
|------------------|---------------|------------|--------|
|                  | Vodovody      | Kanalizace | Celkem |
| Řeheč            | -             | -          | -      |

### E.3 Mapa

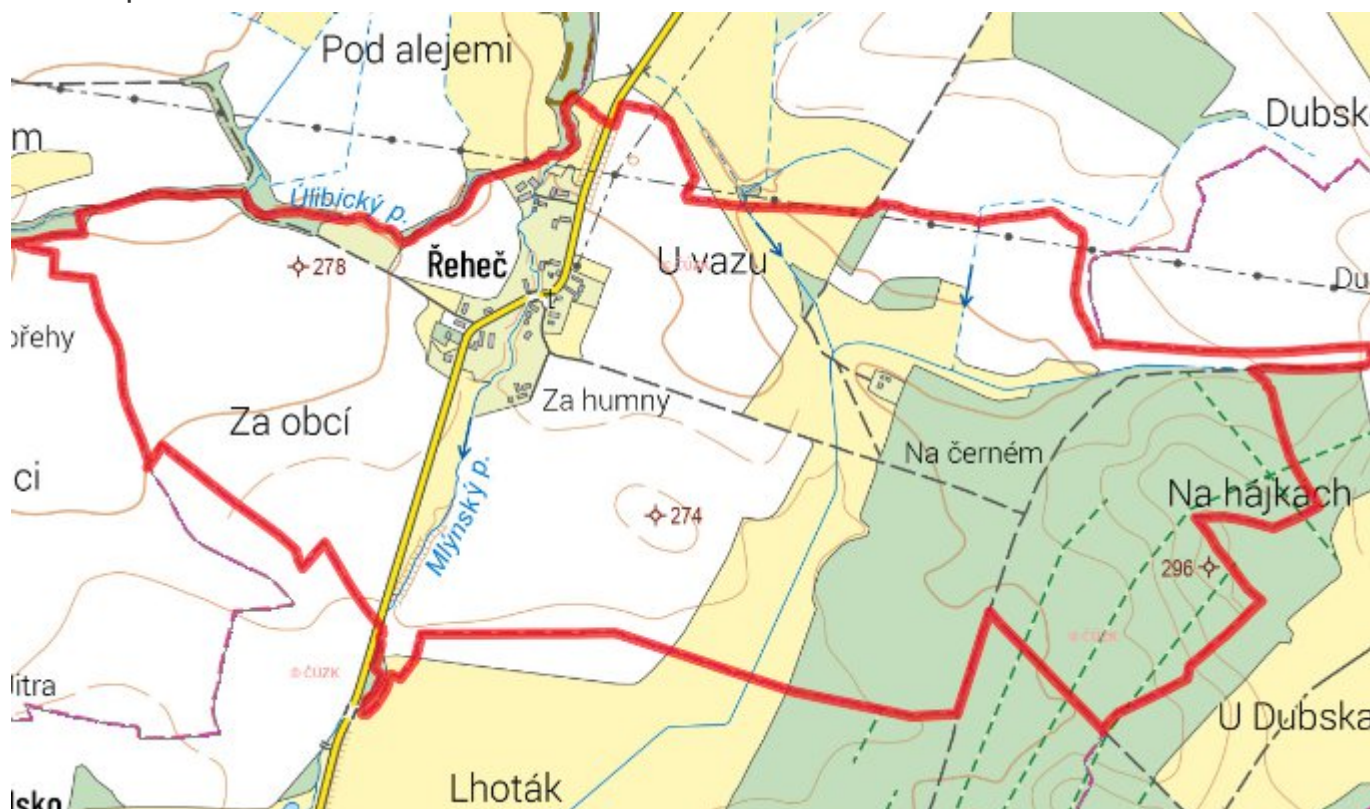

## F. AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání          | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| 22. 3. 2021      | ZK/4/172/2021    | usnesení zastupitelstva |       |