


Chotěborky - CZ052.3610.5203.181862 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Vilantice

Číslo obce PRVKUK	181862
Kód obce PRVKUK	CZ052.3610.5203.181862
Kód obce	574597
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1201 (5203) Dvůr Králové nad Labem
Číslo POU Název POU	2534 Dvůr Králové nad Labem

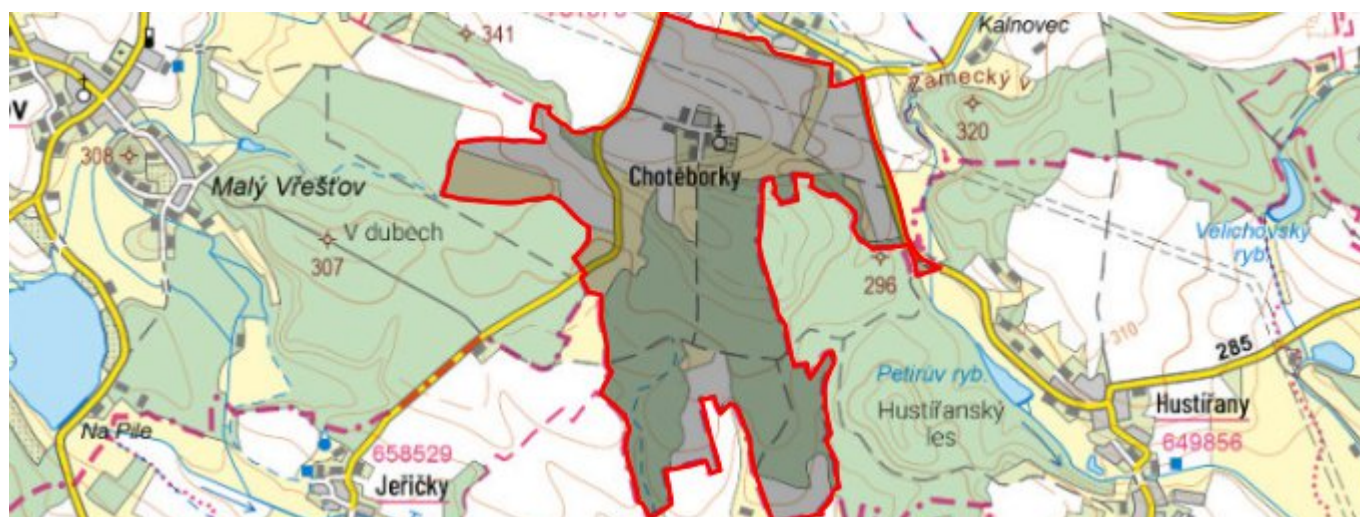

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5203.181862.01	Chotěborky	18186	181862

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Chotěborky (328 - 338 m n.m.) je místní částí obce Vilantice. Jedná se o zemědělské sídlo s vesnickou roztroušenou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků představuje přibližně desetinu počtu trvale bydlících obyvatel.

Sídlo leží v CHOPAV Východočeská křída.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chotěborky	Trvale bydlící	-	-	-	30	30	30	35
	Přechodně bydlící	-	-	-	2	2	4	6
	Celkem	-	-	-	32	32	34	41

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vilantice	198	207	204	204	206	205	196	197	213	202	209	212	208	211	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chotěborky	-	-	-	0	0	30	30

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	0	0	0
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	0	0	0	0

Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Chotěborkách není obecní vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých a obecních studní. Dle informací zástupců obce je vydatnost studní dostatečná. Kvalita vody v těchto zdrojích není stálá a nevyhovuje platným předpisům především z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakteriologického znečištění

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke špatné kvalitě pitné vody v místních zdrojích bude v Chotěborkách vybudován veřejný vodovod, který bude součástí nového skupinového vodovodu Hustířanka.


Pro Chotěborky bude z navrženého vodojemu Vilantice o objemu 150 m³ (343,0 / 339,0 m n.m.) vybudován zásobní řad DN80 délky cca 0,5 km. Pro zajištění potřebného tlaku v síti bude ve vodojemu instalovaná AT stanice.

Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Chotěborky nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno jejím dovozem. V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Lanžov nebo Dubenec. Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

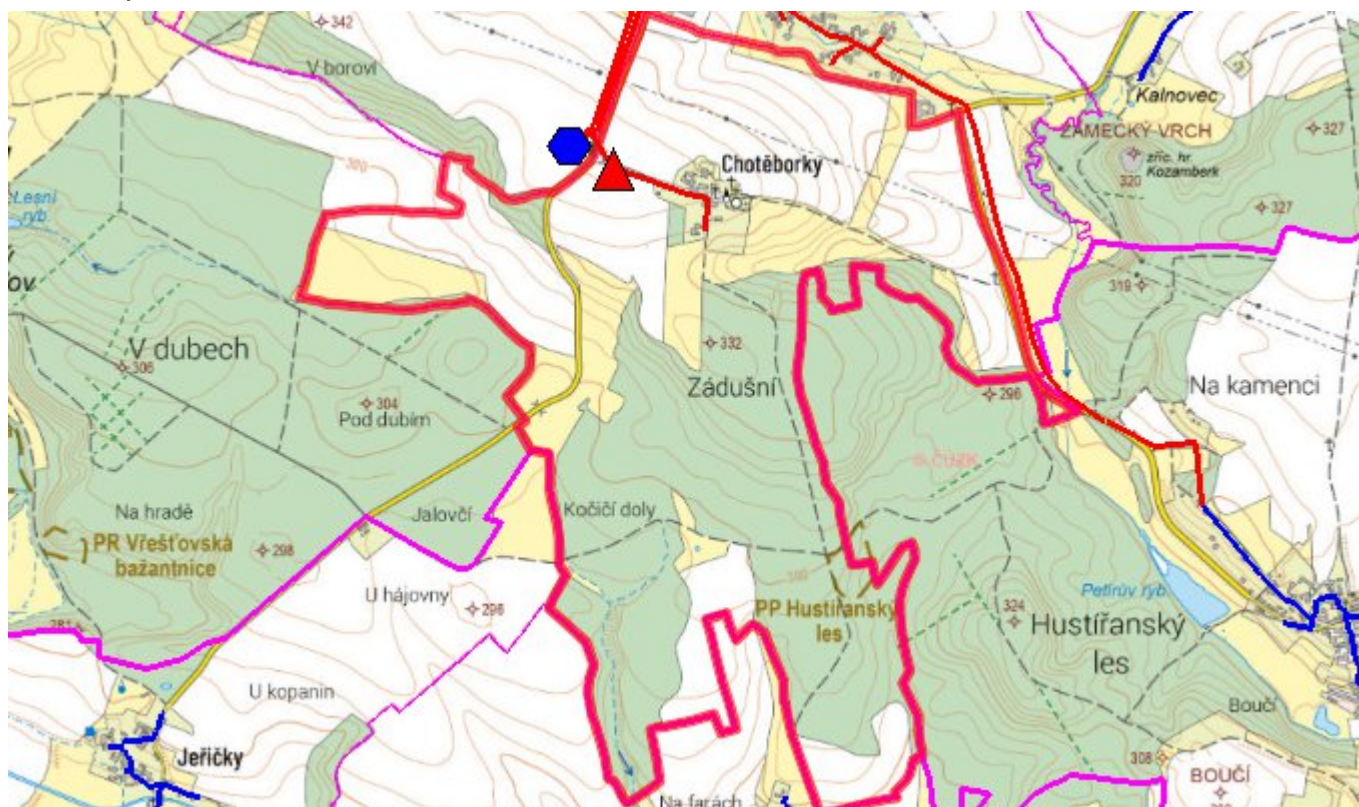

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chotěborky	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chotěborky	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	2,93	2,97	3,01	3,04

Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	1,83	1,86	1,88	1,90
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu


Obec Chotěborky nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV, nebo předčištěny v septicích s přepadem či domovních čistírnách odpadních vod a zasakovány.

Dešťové vody jsou z Chotěborek odváděny systémem příkopů, struh a propustků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z místní části Chotěborky bude řešena individuálním způsobem s využitím domovních čistíren odpadních vod, žump a septiků se zemním filtrem.

D.7 Mapa

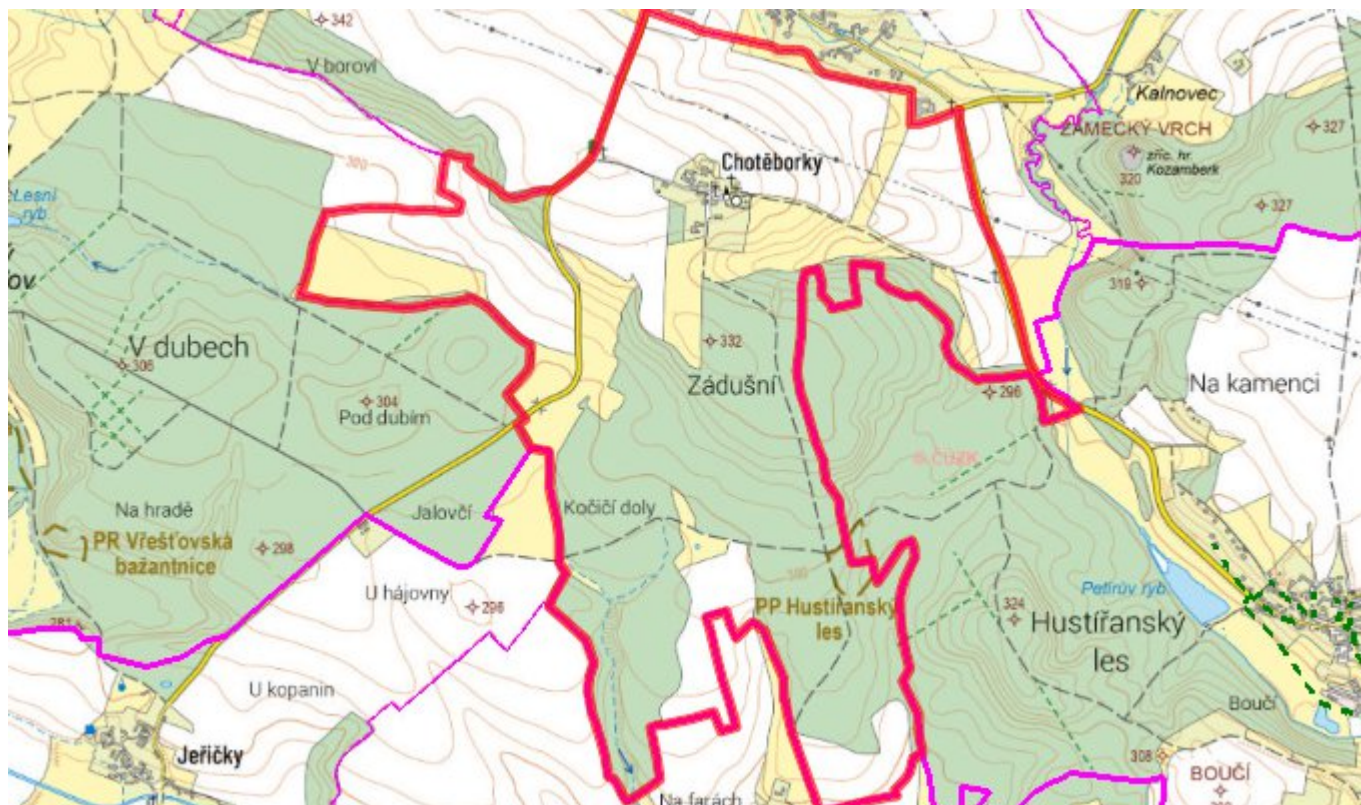

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Chotěborky	2 083,0	0,0	2 083,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Chotěborky	-	-	-

E.3 Mapa

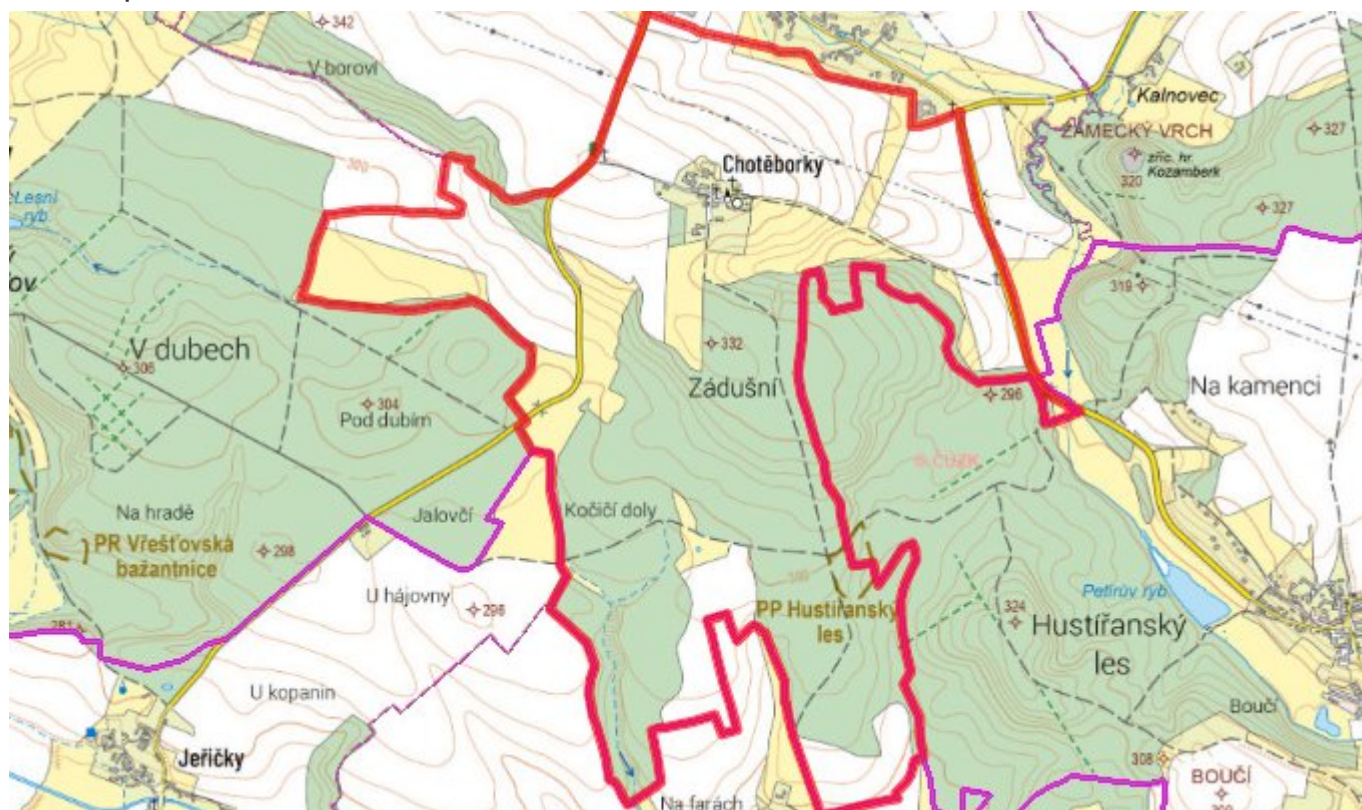

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	