


Domašín - CZ052.3607.5202.030741 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Dobruška

Číslo obce PRVKUK	30741
Kód obce PRVKUK	CZ052.3607.5202.030741
Kód obce	576271
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1104 (5202) Dobruška
Číslo POU Název POU	2364 Dobruška

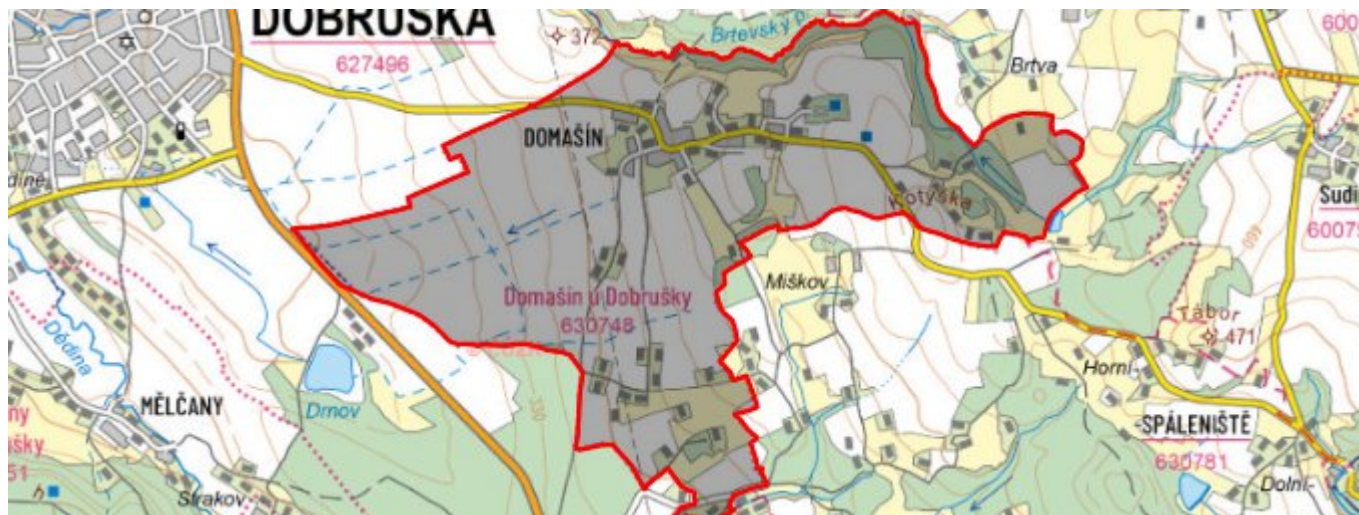

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5202.030741.01	Domašín	03074	30741

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Domašín je místní částí města Dobruška. Nachází se východně od Dobrušky, na silnici III. tř. Dobruška - Dobré v nadmořské výšce cca 380,00 – 400,00 m. Obec leží na rozvodnici dvou povodí: Brtevského potoka a Dědiny.

Zástavba je situována podél komunikace III. tř. Jedná se o rodinné domky a zemědělské

usedlosti ve formě rozptýlené zástavby. V obci není průmysl, pouze několik drobných provozoven služeb, obyvatelé za prací dojíždějí do okolí. Některé objekty jsou využity rekreačně.

Obec Domašín leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Informace města Dobruška

Územní plán města Dobruška 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Domašín	Trvale bydlící	-	-	-	150	220	230	240
	Přechodně bydlící	-	-	-	30	30	30	30
	Celkem	-	-	-	180	250	260	270

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dobruška	6916	6926	6915	6989	6896	6873	6848	6791	6734	6727	6723	6651	6518	6571	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Domašín	-	-	-	150	155	165	175

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	23	24	25	26
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	39	41	43	45
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	22,68	25,35	28,02	30,69
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	17,00	19,00	21,00	23,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	14,31	16,00	17,68	19,37
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	3,00	3,16	3,32	3,48
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	4,28	4,78	5,28	5,79

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je v současné době veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobruška a vlastní jej město Dobruška a provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. Tato místní část náleží do horního tlakového pásma uvedeného vodovodu, nachází se však ještě výše, než je úroveň hladiny vody ve vodojemu Chlum, a proto je sem voda přečerpávána čerpací stanicí „Babyka“ na odbočce ze zásobního řadu DN 160 mm do Chábor.

Nad Domašínem je malý zemní kruhový, jednokomorový vodojem o obsahu 50 m³ (423,00/420,00), který je zde ještě z doby, kdy Domašín měl samostatný vodovod se zdrojem vody ze zářezů pod Horním Spáleništěm. Dnes slouží tento vodojem k vykrytí špičkových odběrů a zároveň i jako akumulace pro čerpací stanici Domašín pro dopravu vody do Bačětína. Na vodovod je napojeno 150 trvale bydlících obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhu územního plánu Dobrušky a místních částí města, včetně Domašína, je počítáno se stejným způsobem zásobování vodou. Pokud by v budoucnu došlo k masivní bytové výstavbě


a výrazného nárůstu počtu obyvatel, bude nutno zvětšit akumulaci ve vodojemu Domašín. Pak by bylo řešeno spíše výstavbou nového vodojemu než rekonstrukcí starého, event. přidáním další komory. Podle reálného předpokladu vývoje v počtu obyvatel k této situaci nedojde.

V nově navrhovaných lokalitách bydlení bude nutno vytvořit odpovídající rozvodnou vodovodní síť pro možnost napojení nových objektů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody nebo v cisternách z veřejného vodovodu města Opocna nebo ze skupinového vodovodu Litá. Při nouzovém zásobování se jako zdroje užitkové vody budou využívat místní zdroje – lokální studny.

C.7 Mapa

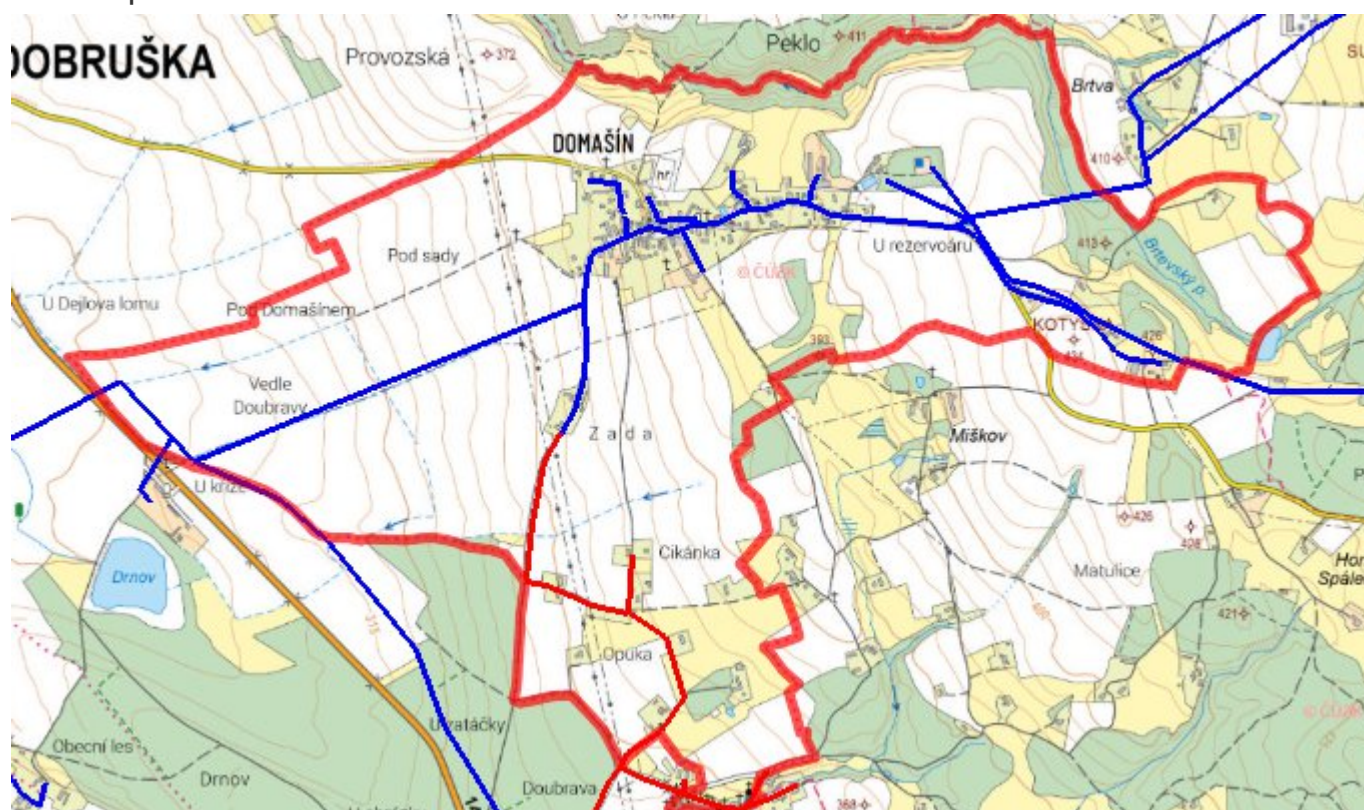

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Domašín	-	-	-	0	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Domašín	-	-	-	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Domašíně je dešťová kanalizace, vedoucí hlavní asfaltovou komunikací, která je vyústěna do místního melioračního příkopu podél komunikace III/29854. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány v žumpách a septicích, případně domovních ČOV.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Domašíně je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizace (cca 4,3 km). Splaškové vody budou gravitačně odváděny na ČOV Pulice. Podmiňujícím faktorem je intenzifikace ČOV Pulice. Do doby výstavby splaškové kanalizace budou splaškové vody odváděny do bezodtokových jímek (žump) na vyvážení, případně je možné vybudovat domovní ČOV nebo septik s dočištěním s možností vypouštění předčištěné vody do vsaku (umožní-li to geologické poměry). Město s realizací tohoto záměru do roku 2030 neuvažuje.

Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem dešťové kanalizace, který bude nutno rozšířit o nové stoky v nových lokalitách zástavby, popř. jej bude nutno v technicky

zastaralých úsecích rekonstruovat. Ve vhodných částech zástavby lze pro odvádění dešťových vod využít i otevřených příkopů

D.7 Mapa

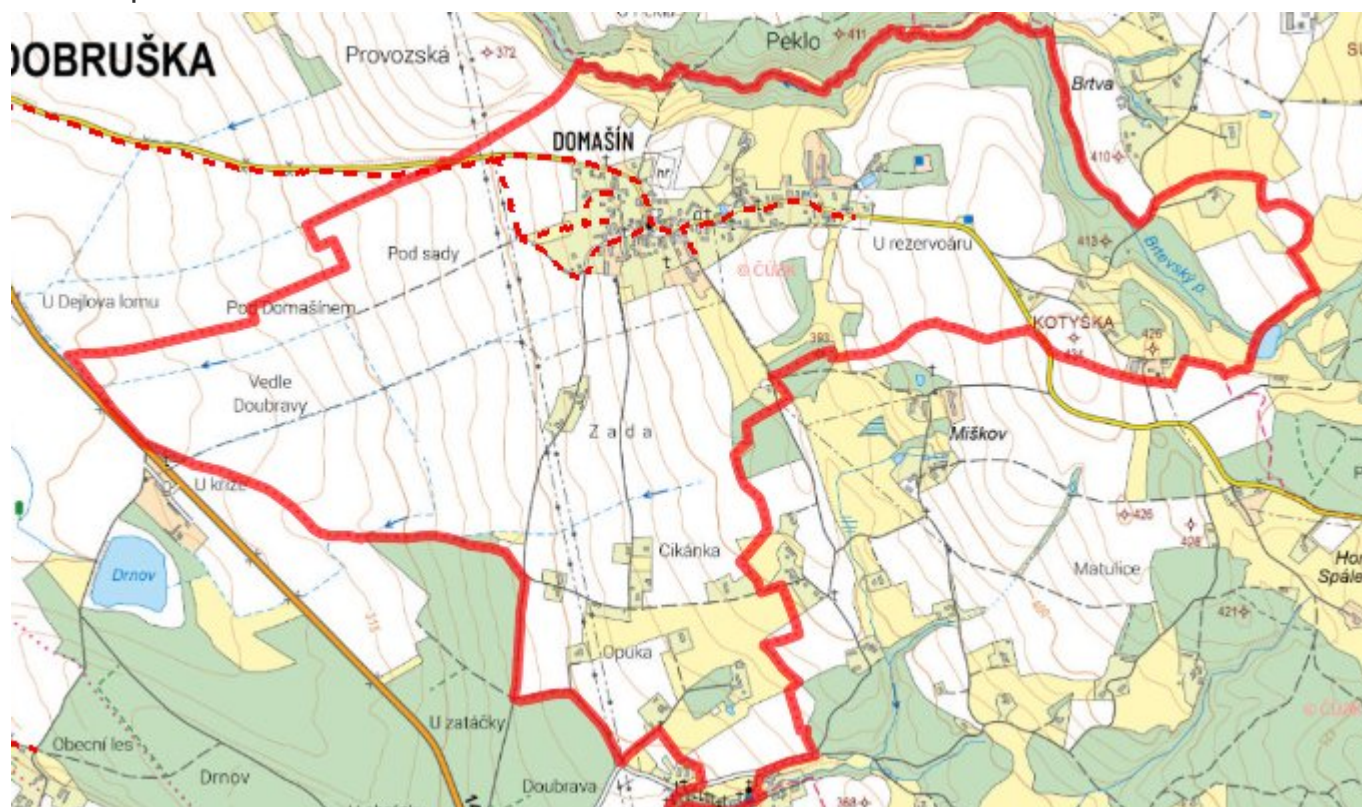

E. EKONOMICKÁ ČÁST


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Domašín	0,0	0,0	0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Domašín	-	-	-

E.3 Mapa

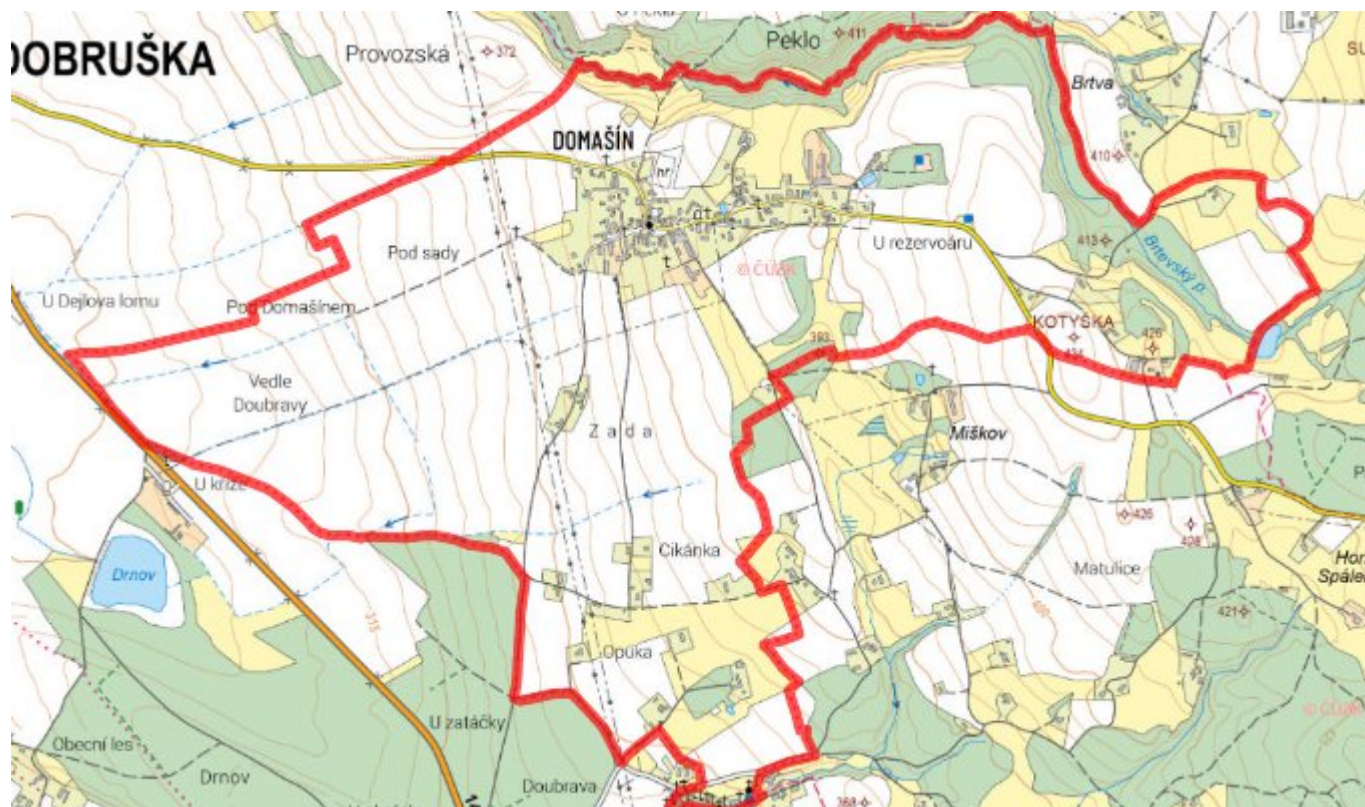

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	